

**BUREAU DE VÉRIFICATION  
DES CHAPITEAUX  
TENTES ET STRUCTURES**

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DE SÉCURITÉ N°T45.2012.006**

Manoir du Laurier  
59660 MERVILLE  
mervil@bbox.fr  
Tél : 03 28 48 39 39

VIGNETTES : T45.2012.006

**05/05/2025**

**VALIDITÉ :**

ÉTABLISSEMENT HOMOLOGUÉ LE : 17/02/2012

PAR LA PRÉFECTURE : LOIRET

**ÉVACUATION DE L'ÉTABLISSEMENT**

**VENT : 100 Km / h NEIGE : 4 cm**

PROPRIÉTAIRE : HERVO CHAPITEAUX

ADRESSE : RUE PHILIPPE DE MARNIX 1

VILLE : B4100 SERAING

Tél : 00.32.43.80.01.31

Fax : 0032.42.27.19.78

info@hervochapiteaux.be

**caractéristiques de l'établissement**

**TYPE : STRUCTURE**

MODULES DE 10 X 5 M JUXTAPOSABLES

HAUTEUR LATÉRALE : 2,40 M.

COLORIS : BLANC

FENÊTRES CRISTAL

SURFACE MAXI :

**10 X 100 = 1000 M<sup>2</sup>**

CLASSEMENT AU FEU :

**M2 M2**

FABRICANT : SCHREIBER

PROCÈS VERBAL N° MZC091469M 20/09

PAR : IFTH LCPP

DÉLIVRÉ LE : 06/05/2009 06/02/2009

**Effort au soulèvement : 1 000 KG/POTEAU**

**CONTRÔLES**

**ORGANISME :**

**DATE :**

**VALABLE JUSQUE :**

- STRUCTURE :

**BVCTS**

**05/05/2023**

**05/05/2025**

(1) - INSTAL. ELECT :

(2) - GRADINS :

(2) - CHAUFFAGE :

(2) - EXTINCTEURS :

(1) - Très important : l'installation électrique reste sous la responsabilité du propriétaire qui peut faire appel à une autre entreprise, mais dans tous les cas un organisme agréé doit y avoir apposé une vignette.

(2) - Cette rubrique n'est renseignée que si l'établissement dispose d'installations techniques qui lui sont propres. Dans le cas contraire, il y a lieu de vérifier la présence des vignettes respectives en cours de validité.

**PARTIE à REMPLIR PAR L'ORGANISATEUR :**

NOM : ..... RAISON SOCIALE : .....

ADRESSE : .....

CODE POSTAL : ..... VILLE : .....

ACTIVITÉ(S) PRÉVUES : .....

EFFECTIF DU PUBLIC RECU : .....



**LE PROPRIÉTAIRE**

garantit que l'établissement est maintenu en bon état et n'a subi aucune modification depuis les derniers contrôles.

**L'ORGANISATEUR**

devra déposer le présent extrait ainsi que plan d'implantation et d'aménagement à la mairie concernée en vue de l'obtention de l'autorisation d'ouverture. (art. : CTS 31) au minimum 1 mois avant la date d'ouverture au public

Le Président Directeur Général  
J. MERVIL


## **Instruction au montage**

### **Câbles de contreventement**


Les câbles de contreventement doivent être placés en croix dans une travée complète (2 murs face à face et les 2 pans de toit – sauf pour les structures aluminium de 6m de large). Ces contreventements sont réalisés avec des câbles d'acier d'un diamètre de 10/12mm. Il est impératif de contreventer 1 travée tous les 15m en laissant au maximum 3 travées de libre.

Voir tableau ci-dessous.

### **Valable pour les structures aluminium de 8m à 30m de large**

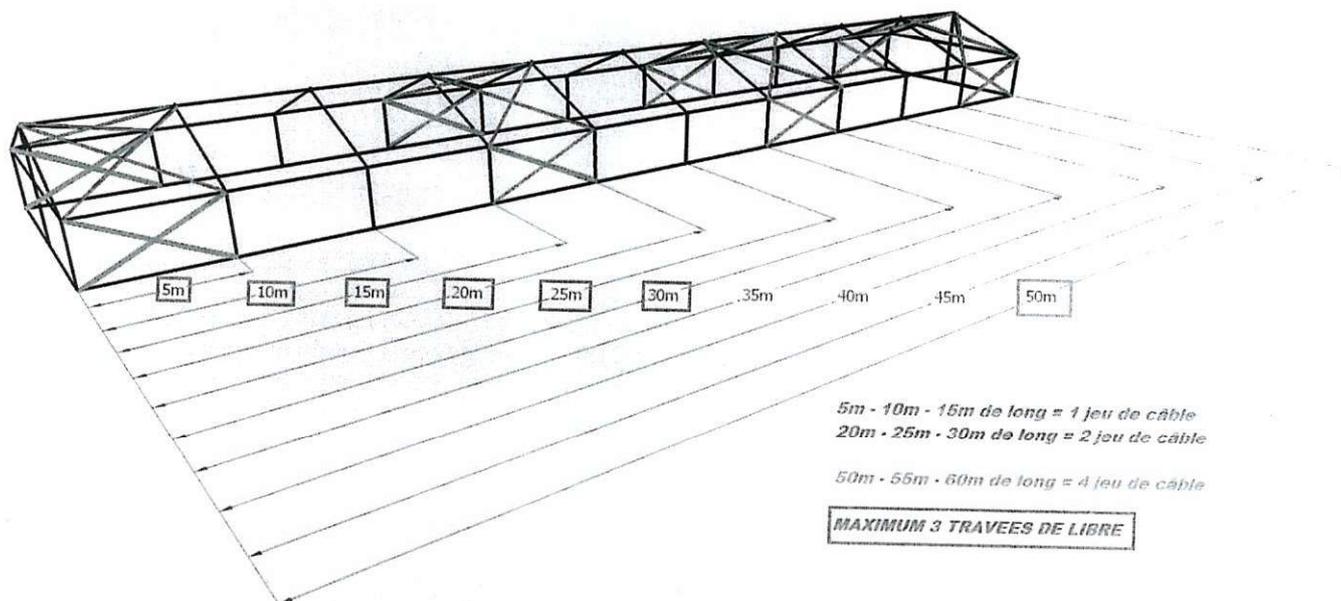

### **Valable pour les structures aluminium de 6m de large**

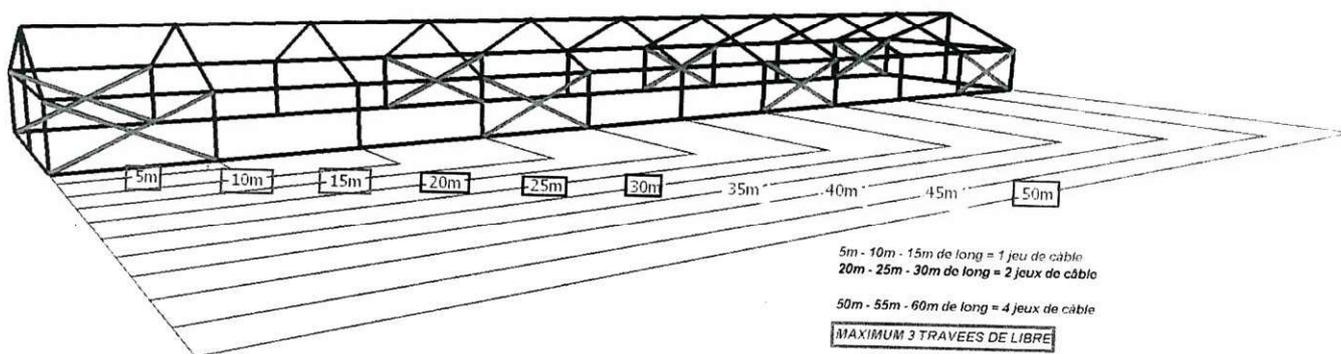

# PRÜFZEUGNIS

## PZ-Hoch-140865-2

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1  
Ursprungsprüfung und Alterungsprüfung nach 2-jähriger Freibewitterung

<b>Antragsteller</b>	<b>Wendt Agenturen B.V.</b> Achter de Watertoren 11 NL-2182 DV Hillegom
<b>Art des Prüfmaterials</b>	klare PVC-Folie
<b>Bezeichnung des Prüfmaterials</b>	„Achilles FRX 0,50mm“
<b>Probenahme</b>	durch den Antragsteller
<b>Inhalt des Antrags</b>	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse <b>B1</b> "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
<b>Geltungsdauer des Prüfzeugnisses</b>	30.06.2019
<b>Ergebnis</b>	<b>Das geprüfte Produkt erfüllt auch nach 2-jähriger Freibewitterung freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).</b>



Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 7 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

Prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002

**N° EFR-23-001813-C**  
**Valable 5 ans à compter du 12 mai 2023**

<b>Demandeur</b>	SAINT CLAIR TEXTILES 415 Avenue de Savoie 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR France
<b>Référence commerciale</b>	LAC 650 SL
<b>Description sommaire fournie par le demandeur</b>	Le tissu, ignifugé dans la masse, est composé de polyester enduit de PVC sur les deux faces.
<b>Masse surfacique déterminée par le laboratoire</b>	690 g/m <sup>2</sup> ± 10%
<b>Épaisseur mesurée par le laboratoire</b>	0,53 mm ± 10%
<b>Coloris</b>	Tous coloris
<b>Utilisation</b>	Pergolas, Auvents, Voiles d'ombrage, Chapiteaux, etc.

**Nature des essais :**

- **NF P 92-507 (2004)** : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu
- **NF P 92-503 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples

**Classement :**

**M2**

**Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE**

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986)** : Non limitée à priori

*Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais n°EFR-23-001813-BE-C du 15 mai 2023.*

*Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.*

*Efectis France est agréé pour les essais de réaction au feu selon l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 février 1959.*

Les Avenières Veyrins-Thuellin, le 15 mai 2023

X

*Laure BARBIER*

Chargé d'affaires  
Signé par : Laure BARBIER

X

*Guillaume LE GOFF*


Superviseur Essais  
Signé par : Guillaume LE GOFF

# Plancher cassette Lestage.

## Fiche Technique

Plancher K7 dalles de 25m<sup>2</sup>

Longueur	5.00 et 10.00m
Largeur	2,50m
Hauteur	0,1m
Châssis principal	UPN 100/7
Traverses intermédiaires	UAF 70/40/3mm
Doublures traverses	SRN 63/58mm
Planches de sol	SRN 120/30mm
Poids	45kg/m <sup>2</sup>
Finitions acier	Galvanisé
Surcharge admissible	1000kg/m <sup>2</sup> (en fonction du calage utilisé)

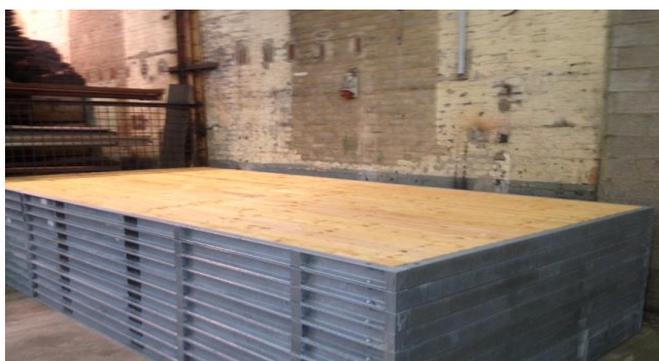

Pour nos chapiteaux montés avec nos  
planchers cassettes fixés par des  
écrous M16.

**Lestage équivalent**

**En 10m de large 900kg/pied**

**En 15m de large 1500Kg/pied**

**En 20m de large 2000kg/pied**